

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРІЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ
АТБАСАР АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК
МЕКЕМЕСІ



РЕСПУБЛИКАНСКОЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ОТДЕЛ ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ АТБАСАРСКОГО РАЙОНА
ДЕПАРТАМЕНТА ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ
СИТУАЦИЯМ АҚМОЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
МИНИСТЕРСТВА
ПО ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ
РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

Атбасар қ., С.Омаров көшесі, 16
Тел. 8(71643)2-48-55 факс 2-48-55
E-mail:ochs_atbasar_akm@emer.kz

г. Атбасар, ул., С.Омарова, 16
Тел. 8(71643)2-48-55 факс 2-48-55
E-mail:ochs_atbasar_akm@emer.kz

И.о. директора
КГУ «Общеобразовательная
школа №8 города Атбасар
отдела образования по
Атбасарскому району
управления образования
Акмолинской области»
Жәнімхан Нұрилаш
г.Атбасар, ул.Кошанбаева 94

УВЕДОМЛЕНИЕ

Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года №375-V уведомляет Вас о том, что в целях осуществления контроля по соблюдению противопожарных требований, предусмотренных правилами, техническими регламентами и стандартами в области пожарной безопасности, нормами Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V, в период *с 1 апреля по 19 апреля 2024 года* будет проведен профилактический контроль в области пожарной безопасности: объектов и территории КГУ «Общеобразовательная школа №8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области», расположенных по адресу: г. Атбасар, ул. Кошанбаева 94.

Телефон доверия руководство ДЧС: 8(7162) 52-09-50.

Начальник
ОЧС Атбасарского района
подполковник гражданской защиты

Е. Ашкенов

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 30/_____

г.Атбасар
Место составления

18.04.2024 г.
Время 14:39

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении проверки, на основании которого проведена проверка** № 30 от 01.04.2024 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего проверку**
АШКЕНОВ ЕРБОЛАТ СЕИЛБЕКОВИЧ - Начальник Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района
НУРПЕИСОВ ДИАС ДУЛАТОВИЧ - Главный специалист ОЧС Атбасарского района
ЕЛЕМЕСОВ ЖАСЛАН МАРАТОВИЧ - Инженер ОЧС Атбасарского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение проверки, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

980640000063, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, АТБАСАРСКИЙ, Атбасар, Х.Кошанбаева (УЛИЦА), 94.

5. **Период проведения проверки** 03.04.2024 - 18.04.2024

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

№	Перечень выявленных нарушений (пункты требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений,сроки их устранения
1	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Незначительное	Директору школы пройти обучение по программе пожарно-технического минимума. Основание: п.8 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям

			Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 (далее – Правила) п. 4 проверочного листа в сфере государственного контроля и надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности (далее – Приложение №3.); срок устранения: 01.07.2024
2	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В здании школы автоматическую пожарную сигнализация привести в технически исправное состояние. Основание: п.6 Правил п.29. Приложение №3.; срок устранения: 01.07.2024
3	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	На 1-этаже знак пожарной безопасности «Выход» привести в технически исправное состояние. Основание: п.35 Правил, п.62 Приложения №3.; срок устранения: 01.07.2024
4	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В подвале светильники оборудовать плафонами и защитными сетками, предусмотренные конструкцией светильника. Основание: пп.2 п.86 Правил, п.75 Приложения №3.; срок устранения: 01.07.2024
5	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В коридоре 1 этажа и в подвале электрические розетки смонтированы на горючем основании. Основание: п.79 Правил, п.82 Приложения №3.; срок устранения: 01.07.2024
6	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности	Грубое	В распределительных коробках подвала соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнить при помощи опрессовки, сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п.80

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении проверки, их подписи или отказ от подписи

Табдувариева С.Б. С.Б.Е

8. Предписание внес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего проверку, подпись)

Мурташев Ф.Ф. Мурташев

9. Предписание получил (ФИО (при его наличии) руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физическое лицо), подпись

Табдувариева С.Б. С.Б.Е

«10» 04 2024г.



**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ С
ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА (ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 30/_____**

г.Атбасар
Место составления

18.04.2024 г.
Время 14:39

1. Наименование органа контроля и надзора Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. Дата и номер акта о назначении профилактического контроля с посещением, на основании которого проведена проверка, № 30 от 01.04.2024 г.

3. Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением

АШКЕНОВ ЕРБОЛАТ СЕИЛБЕКОВИЧ - Начальник Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района

НУРПЕИСОВ ДИАС ДУЛАТОВИЧ - Главный специалист ОЧС Атбасарского района

ЕЛЕМЕСОВ ЖАСЛАН МАРАТОВИЧ - Инженер ОЧС Атбасарского района

4. Наименование или фамилия, имя, отчество (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля с посещением)

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта профилактического контроля с посещением:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, АТБАСАРСКИЙ, Атбасар, Х.Кошанбаева (УЛИЦА), 94.

5. Срок проведения профилактического контроля с посещением 03.04.2024 - 18.04.2024

6. Сведения о результатах профилактического контроля с посещением, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула) Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»


№	Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах проверки, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)	Пункты требований и наименование проверочного листа по которым выявлены нарушения
1	Директор школы не прошел обучение по программе пожарно-технического минимума. Основание: п.8 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом Министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55 (далее – Правила) п. 4 проверочного листа в сфере государственного контроля и	П. 4 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности

	надзора в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности (далее – Приложение №3.);	
2	В здании школы автоматическая пожарная сигнализация находится в технически не исправном состоянии. Основание: п.6 Правил п.29. Приложение №3.;	П. 29 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
3	На 1-этаже знак пожарной безопасности «Выход» находится в технически неисправном состоянии. Основание: п.35 Правил, п.62 Приложения №3.;	П. 62 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
4	В подвале светильники эксплуатируются со снятым плафонам и без защитных сеток, предусмотренные конструкцией светильника. Основание: пп.2 п.86 Правил, п.75 Приложения №3.;	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
5	В коридоре 1 этажа и в подвале электрические розетки смонтировать на горючем основании. Основание: п.79 Правил. п.82 Приложения №3.;	П. 82 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности
6	В распределительных коробках подвала соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены методом скрутки. Основание: п.80 Правил, п.83 Приложения №3.;	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, предназначения и вида деятельности


7. Подпись должностного лица (лиц), проводившего профилактический контроль с посещением



8. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с актом представителя проверяемого субъекта, а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля с посещением, их подписи или отказ от подписи

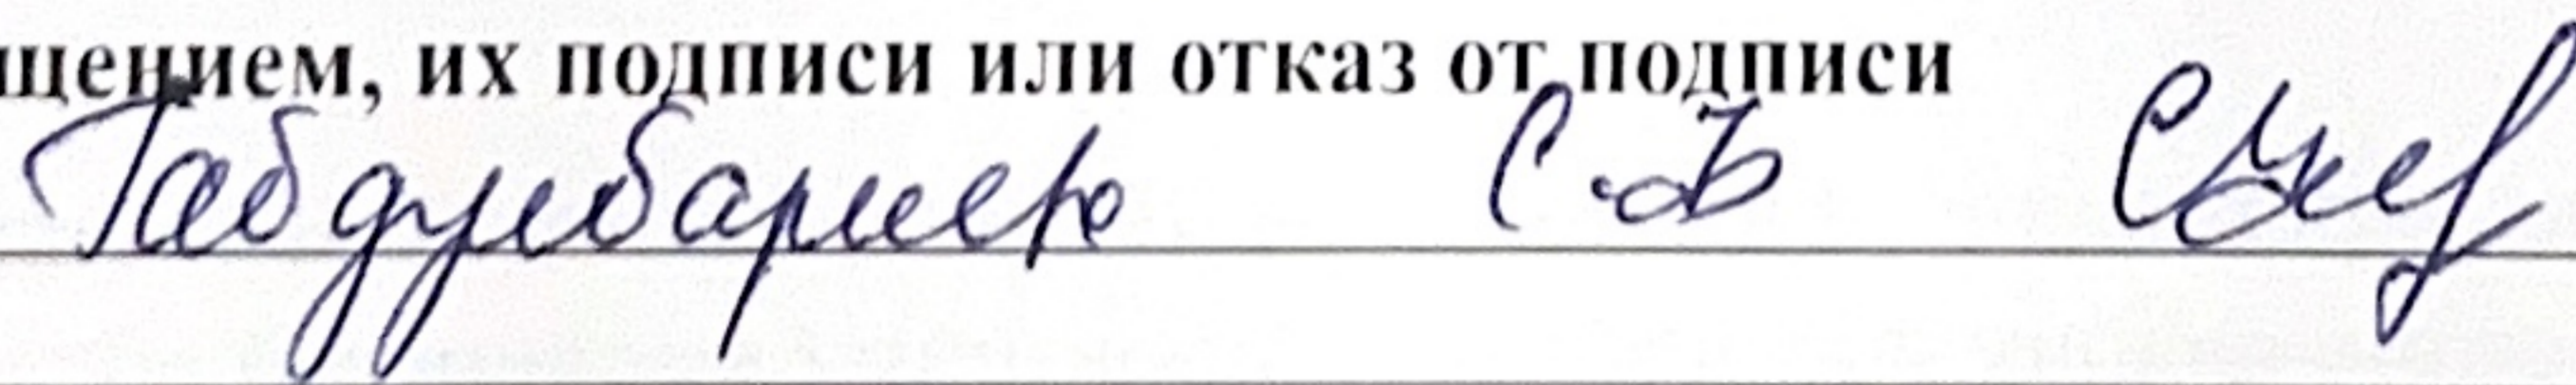

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля с посещением

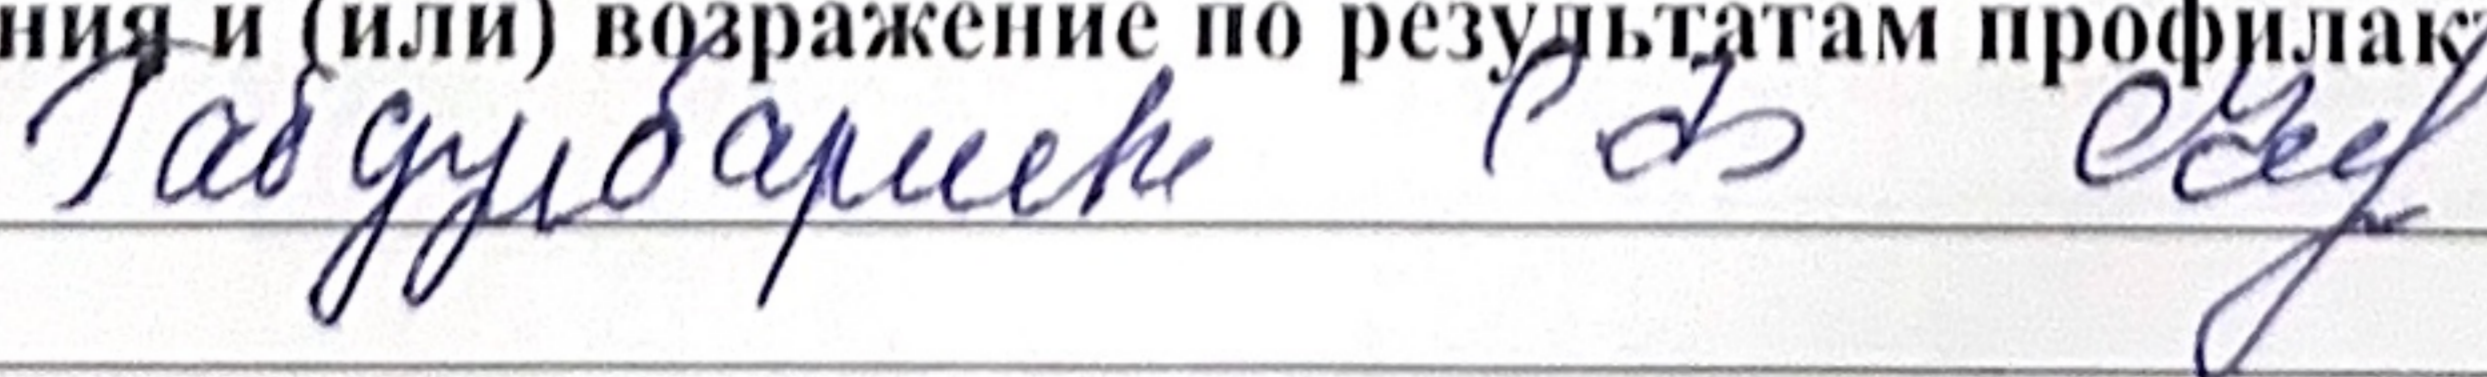

Приложение на «__» листах

«18» 04 2024г.



Примечание: Согласно пункта 4 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан, по выявленным в результате проверки нарушениям в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней обратиться в государственный орган, проводивший проверку, с заявлением о продлении сроков устранения нарушений. В заявлении необходимо изложить меры, которые будут приняты по устранению нарушений, и объективные причины продления сроков устранения нарушений. Государственный орган, проводивший проверку, в течение трех рабочих дней с учетом изложенных в заявлении доводов принимает решение о продлении сроков устранения нарушений или отказе в продлении с мотивированным обоснованием.

Начальнику РГУ

«Отдел по ЧС Атбасарского района

Подполковнику гражданской защиты

Ашкенову Е.С.

«АҚМОЛА ОБЛЫСЫ БІЛІМ
БАСҚАРМАСЫНЫҢ АТБАСАР АУДАНЫ
БОЙЫНША БІЛІМ БӨЛІМІ АТБАСАР
ҚАЛАСЫНЫҢ № 8 ЖАЛПЫ ОРТА БІЛІМ
БЕРЕТІН МЕКТЕБІ» КОММУНАЛДЫҚ
МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

ШЫҒЫС № 44

«26» 04 2024 ж.


Информация

По устранению нарушений на основании проверки акта №30 от 1.04.2024года по КГУ "Общеобразовательная школа №8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»


1) Удостоверение директора по пожарному техническому минимуму




2) Автоматическая пожарная сигнализация находится в исправном состоянии

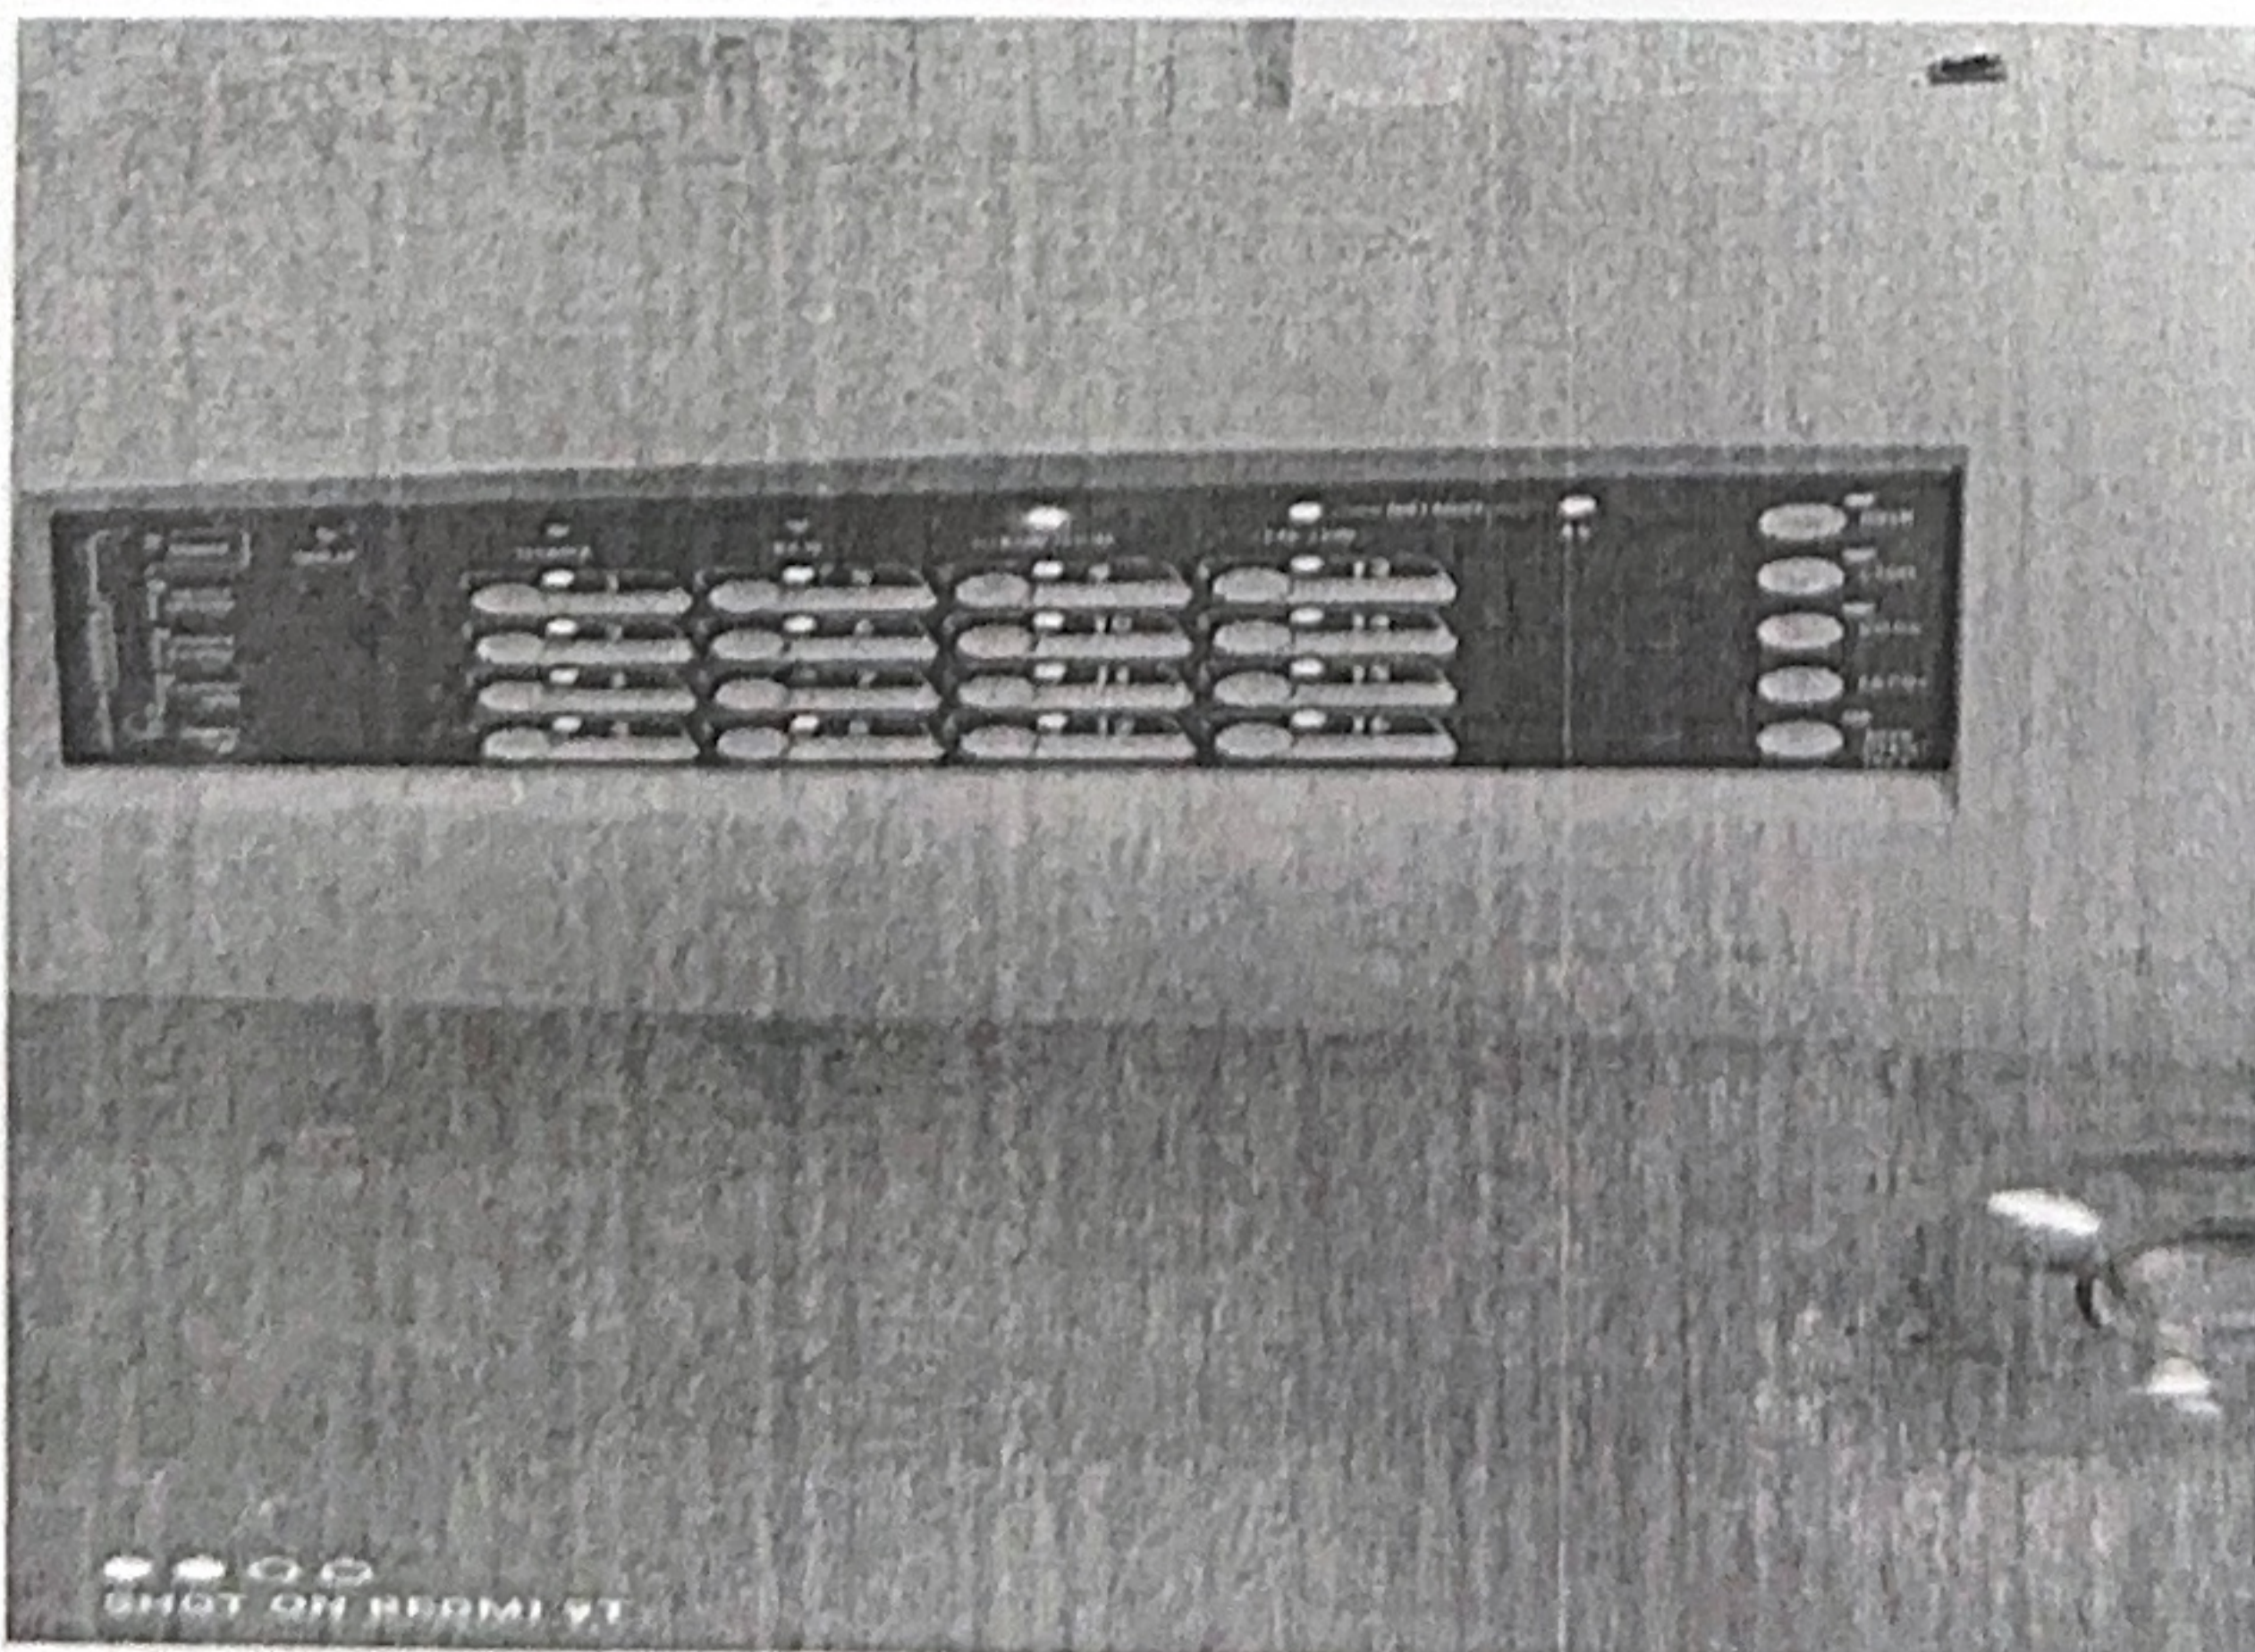



3) На 1-этаже знак пожарной безопасности «выход» находится в технически исправном состоянии

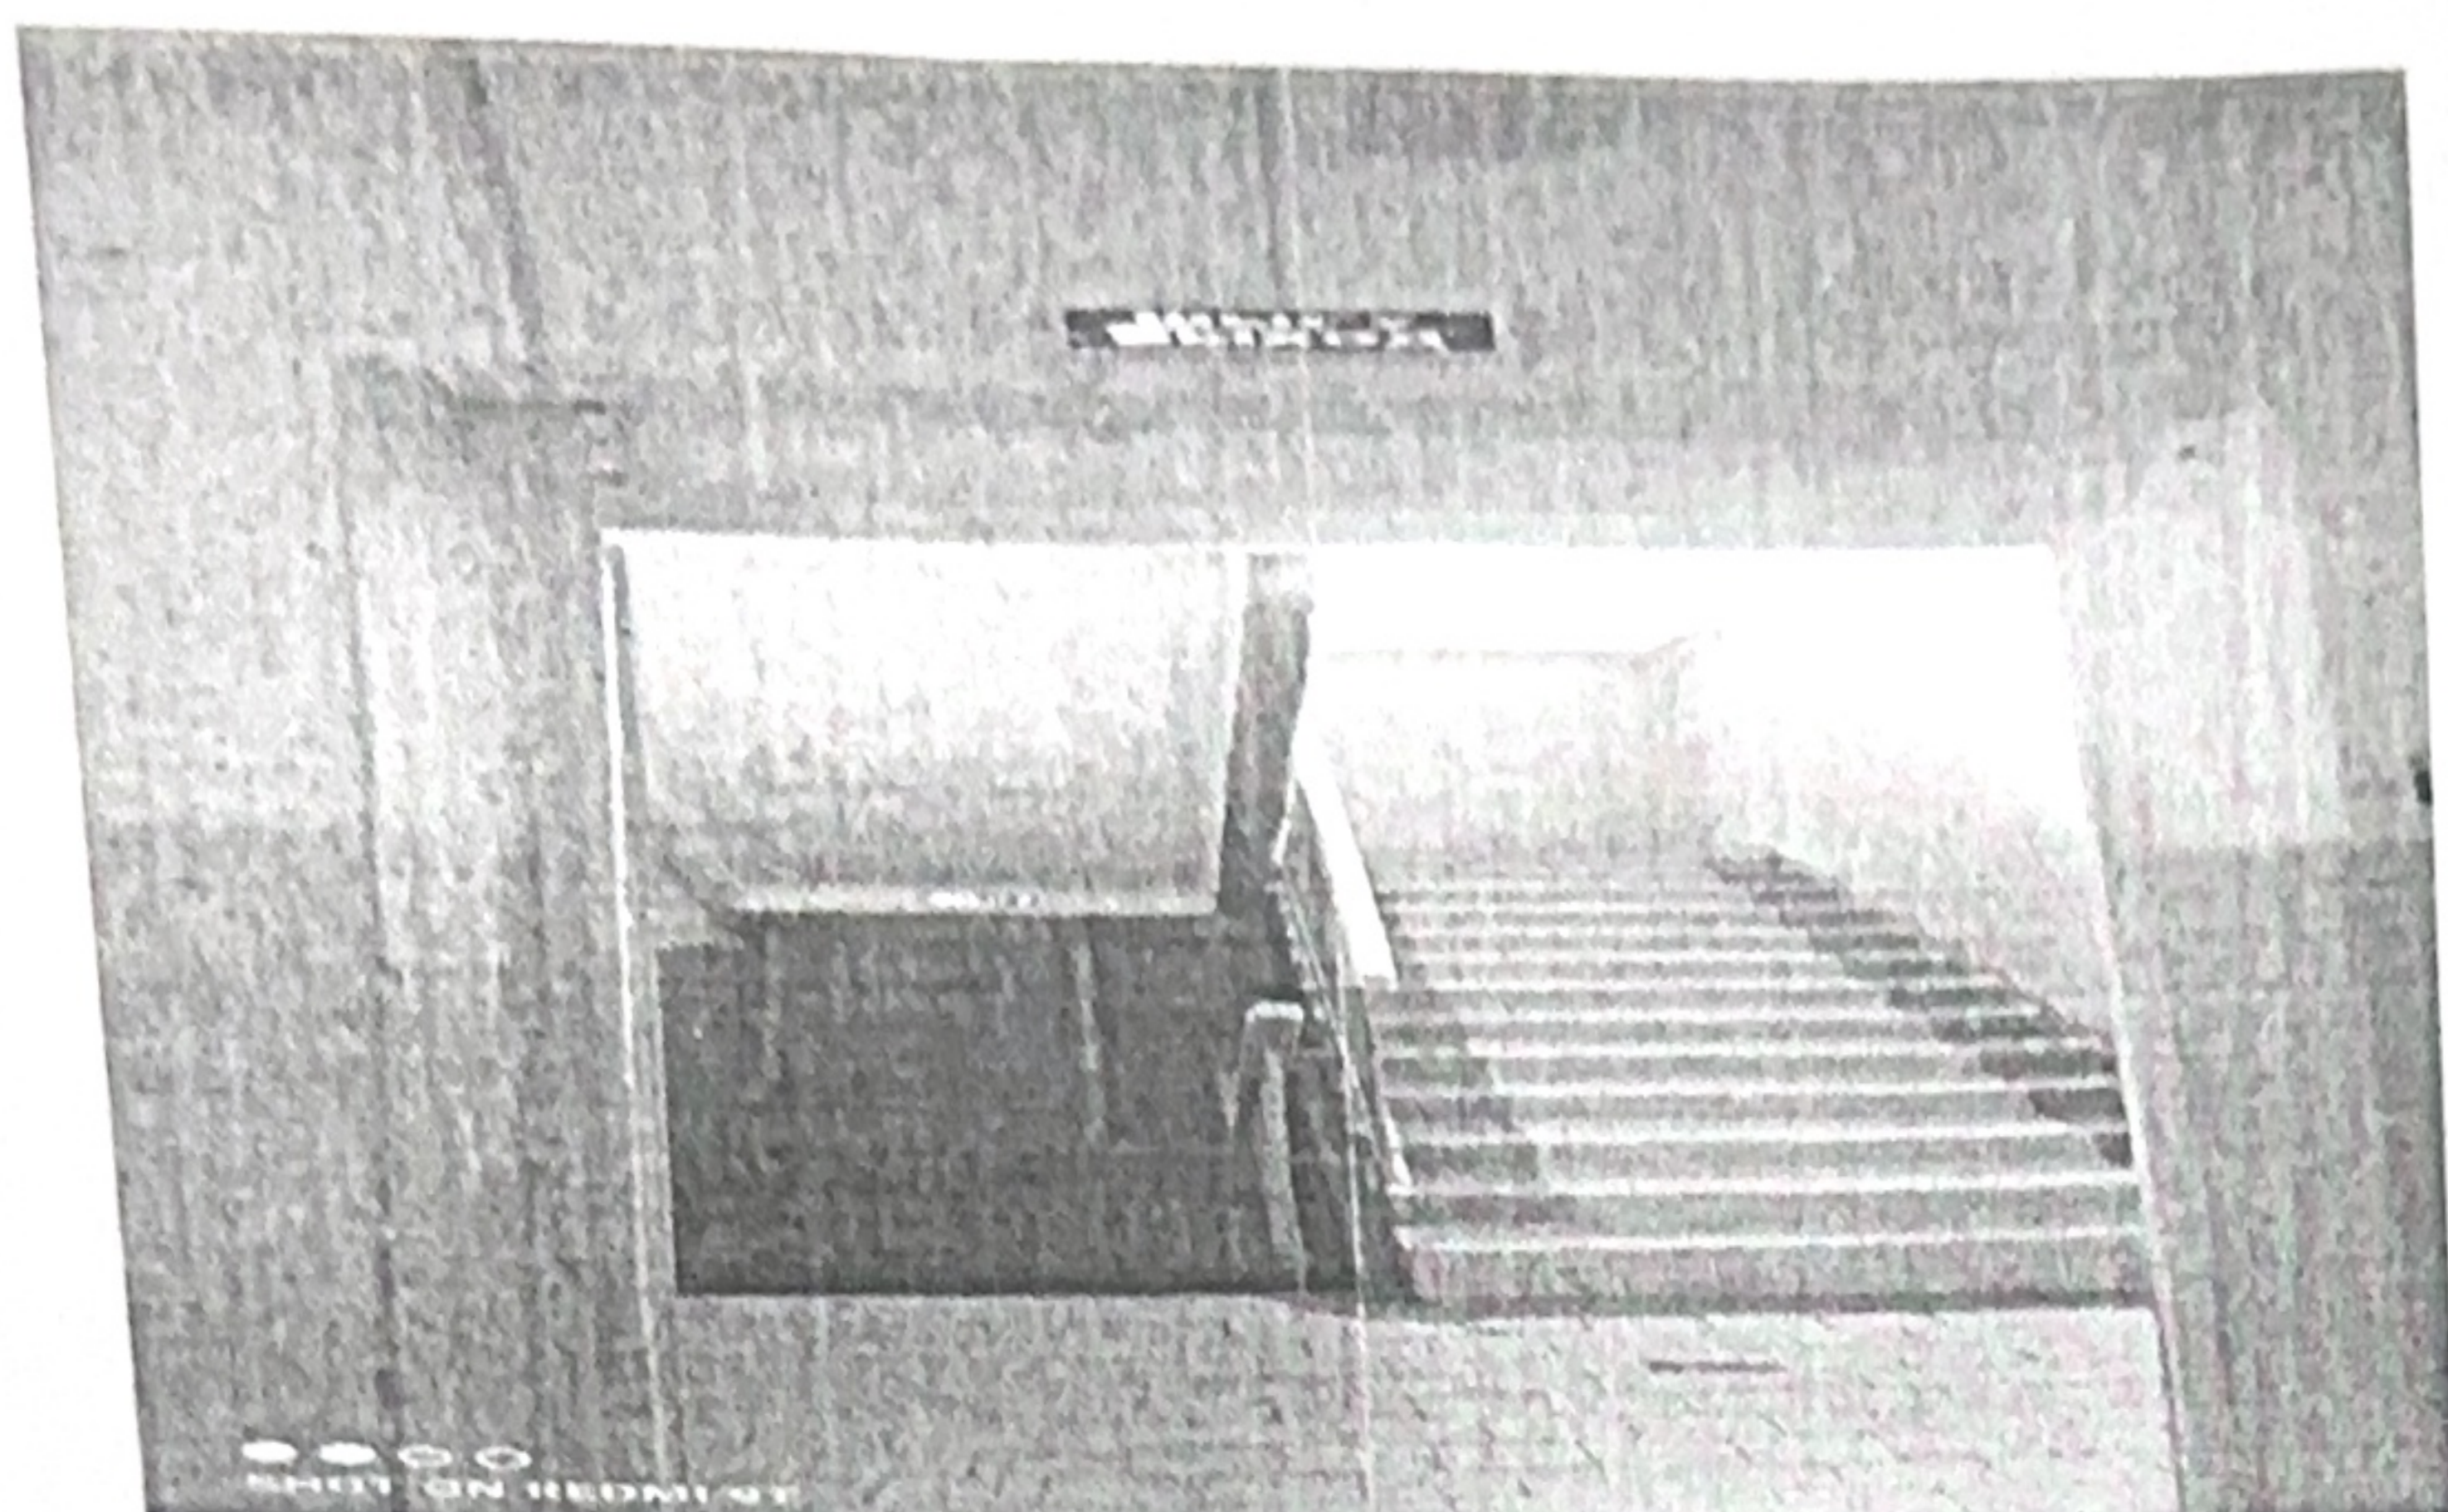


4) В подвале на светильник установлен плафон

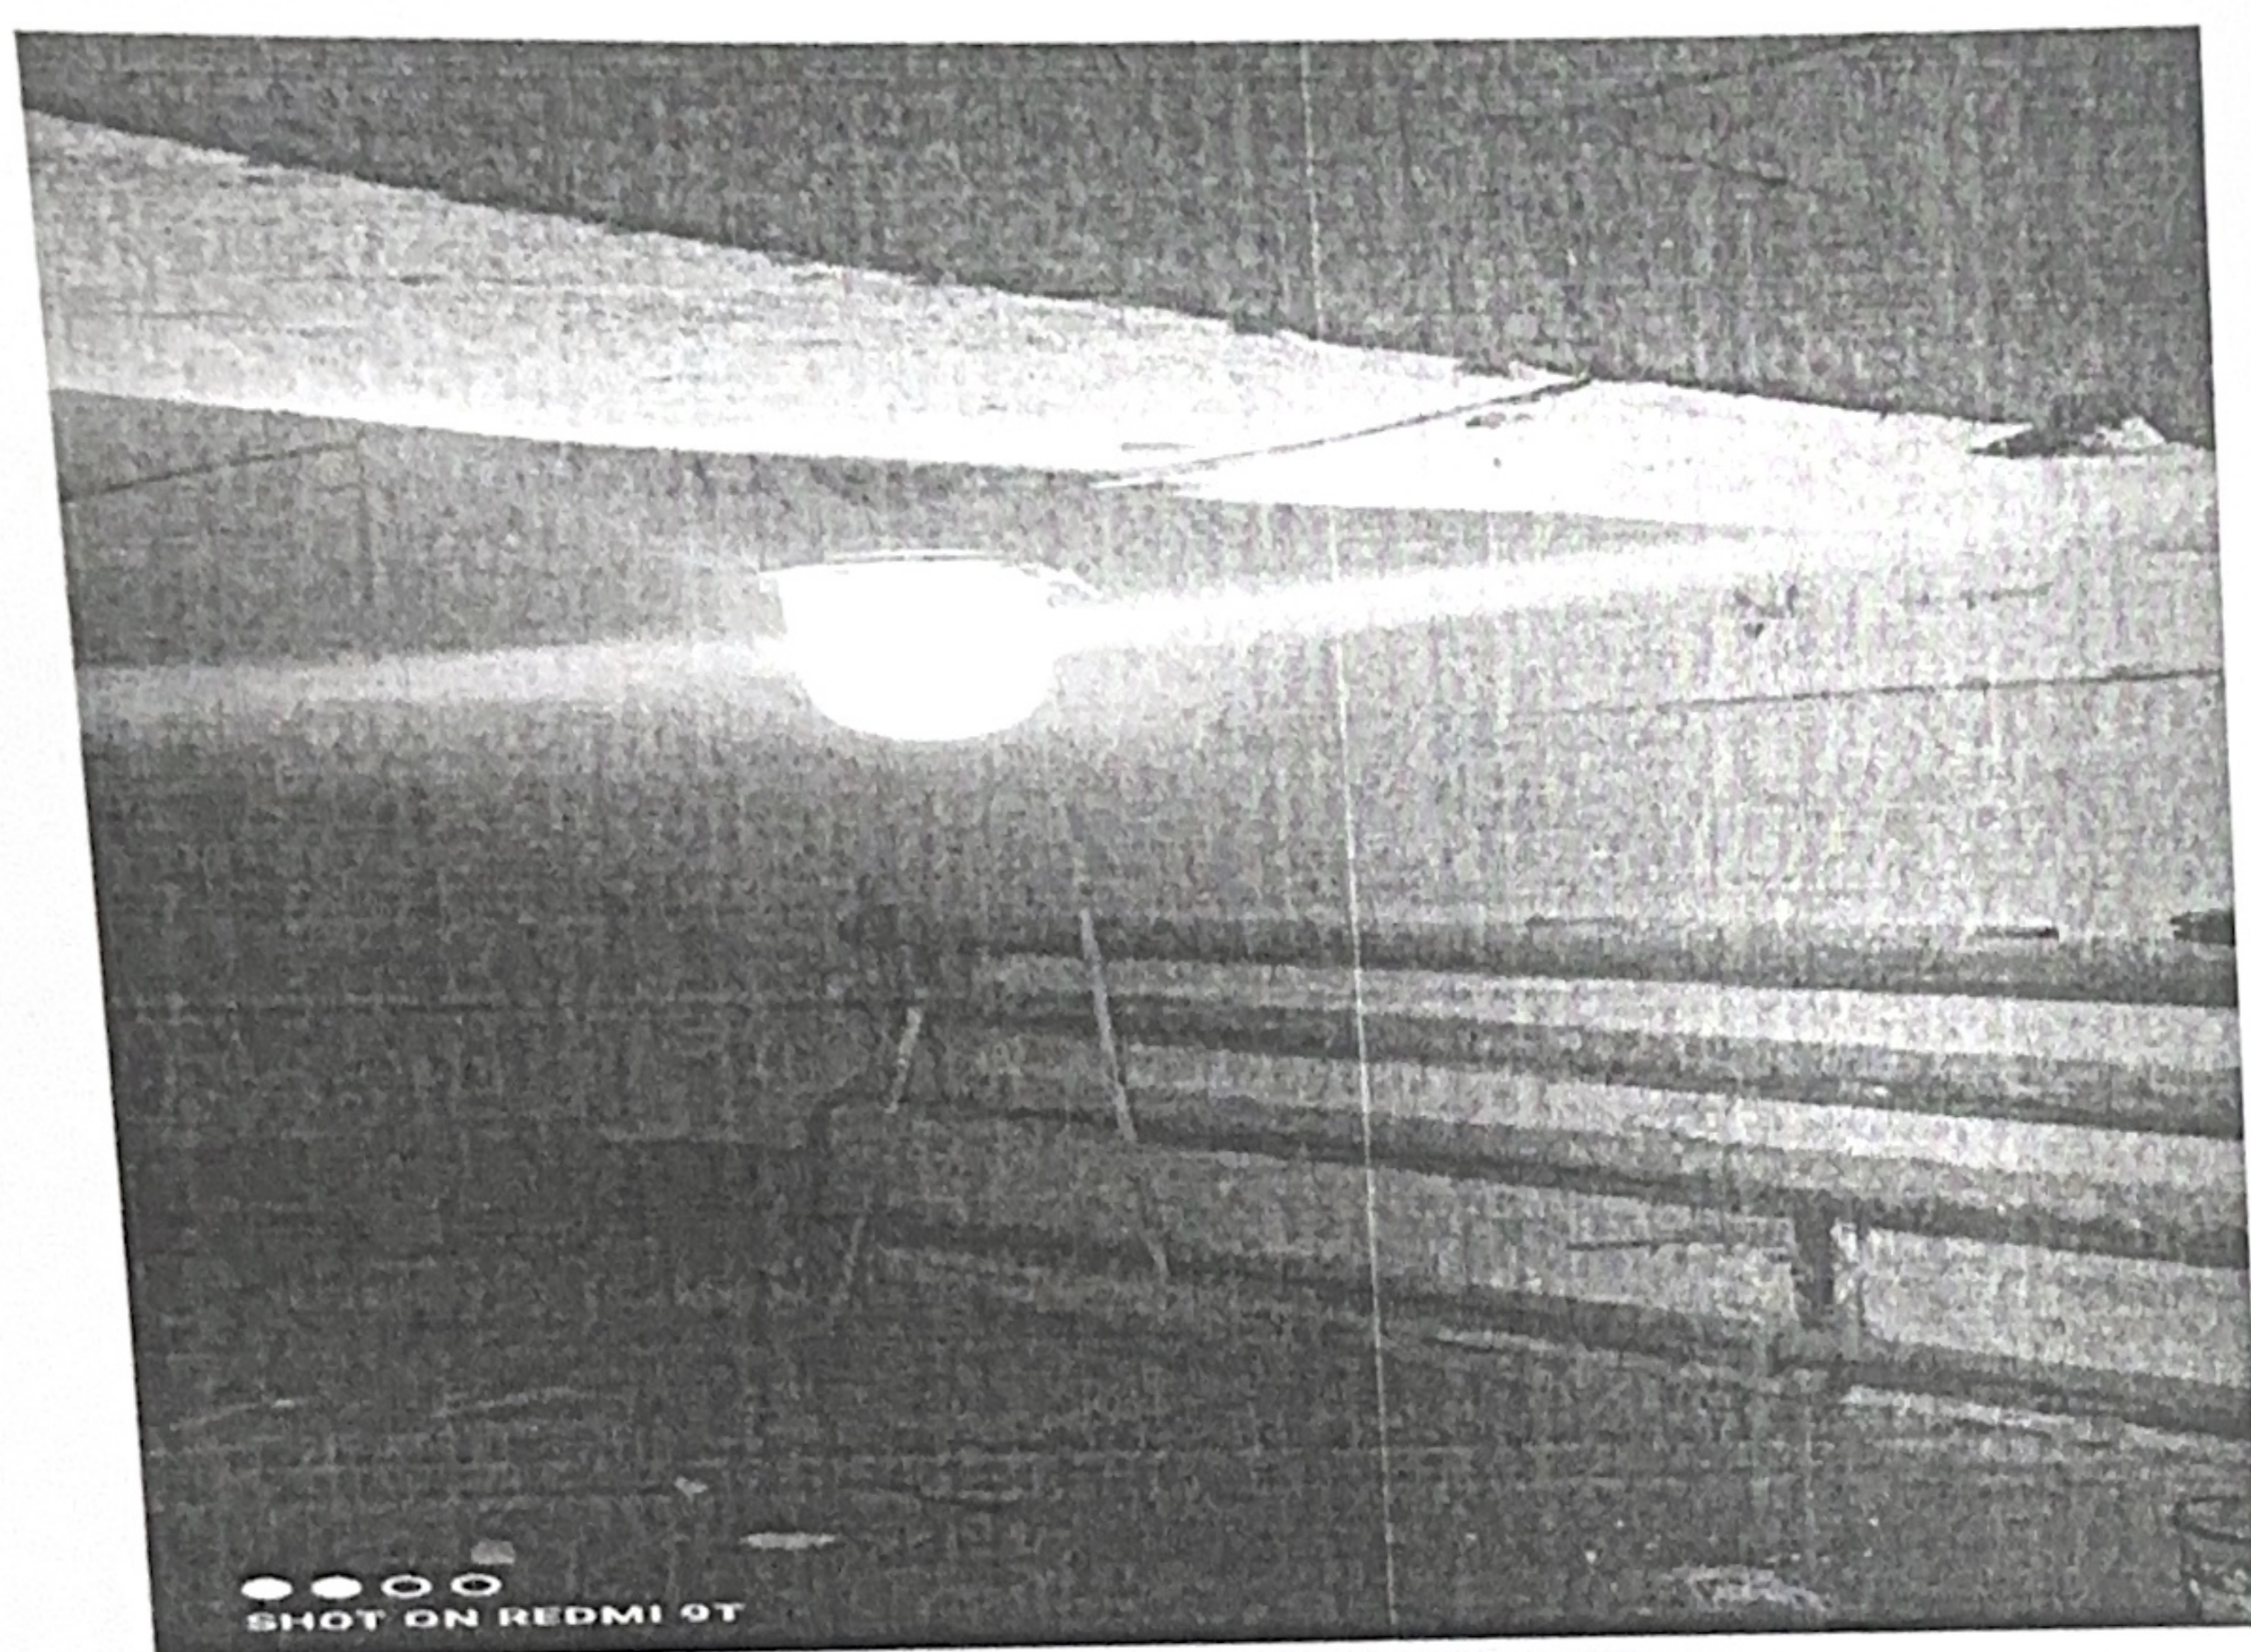

5) В коридоре 1 этажа и в подвале электрические розетки в исправном состоянии

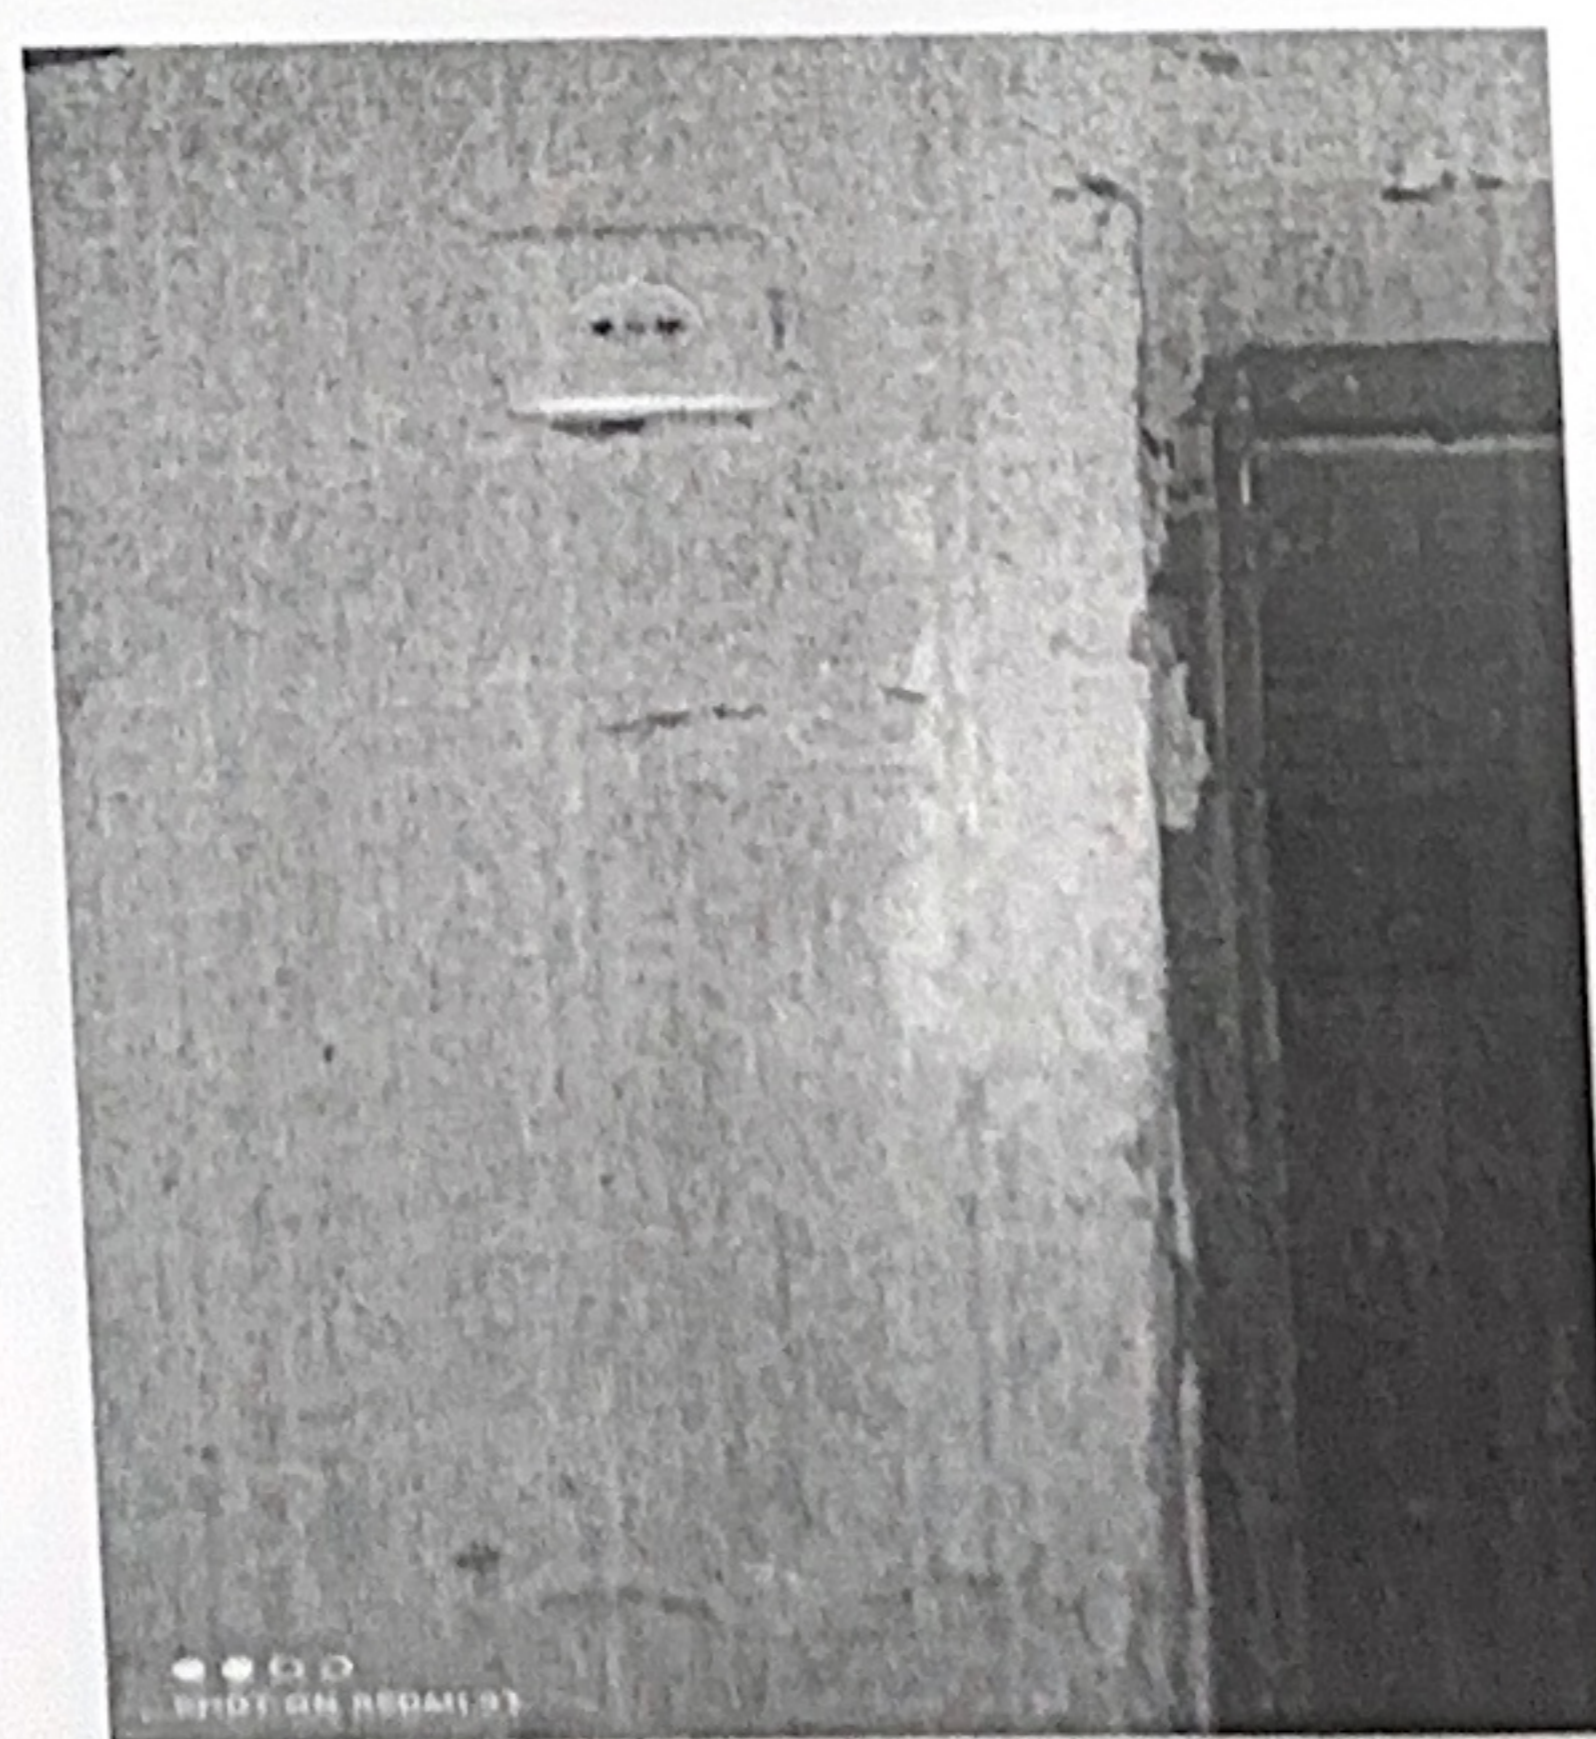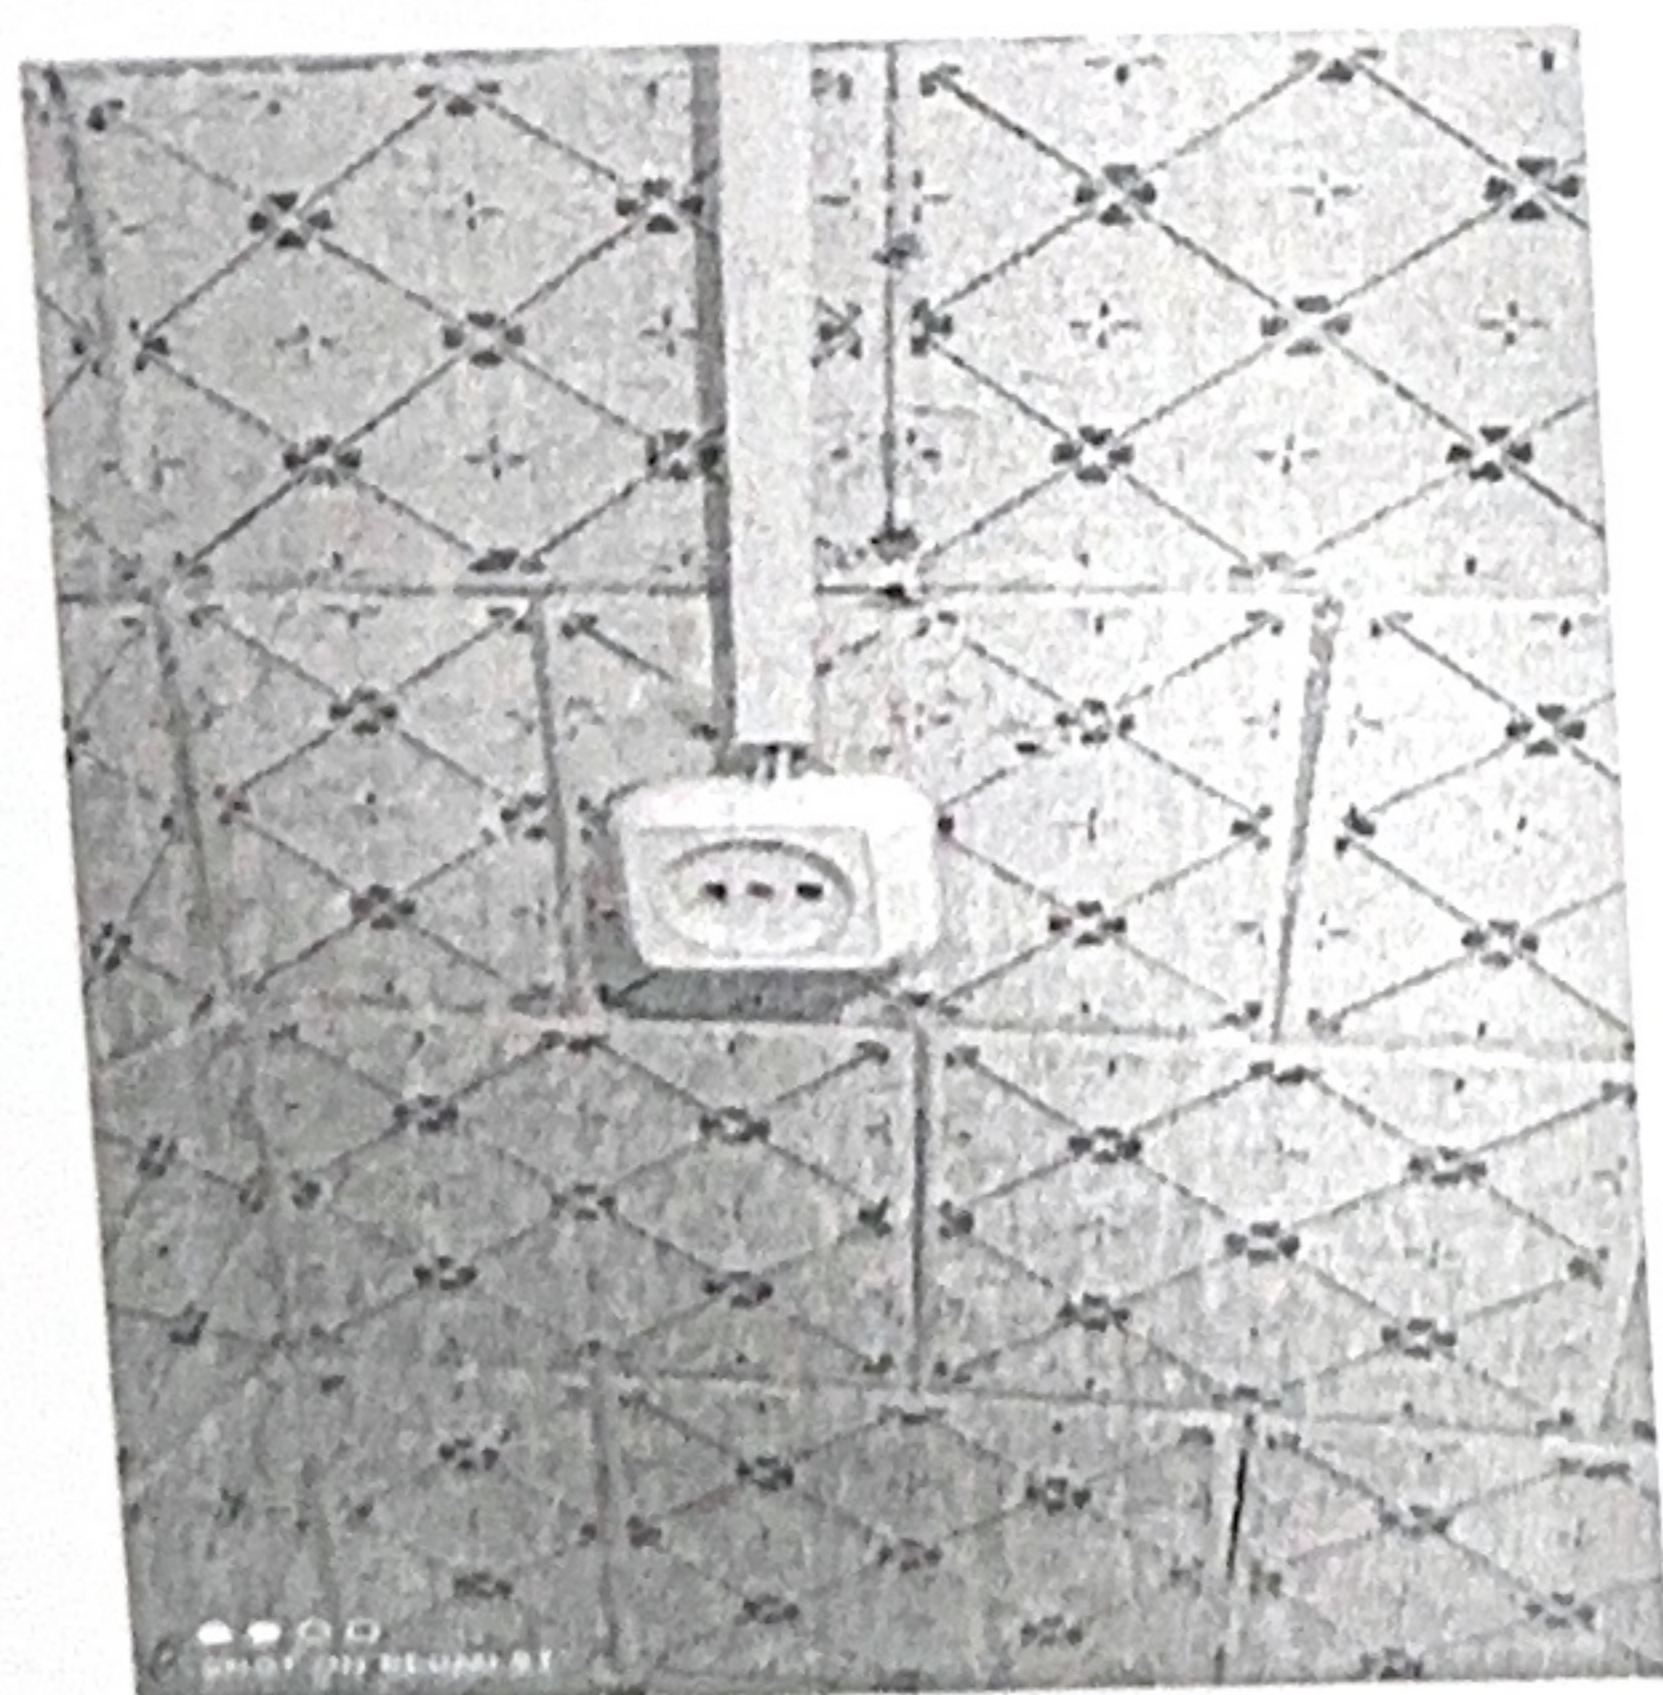

6) В распределительных коробках подвала соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнены с помощью зажимов, находится в исправном состоянии

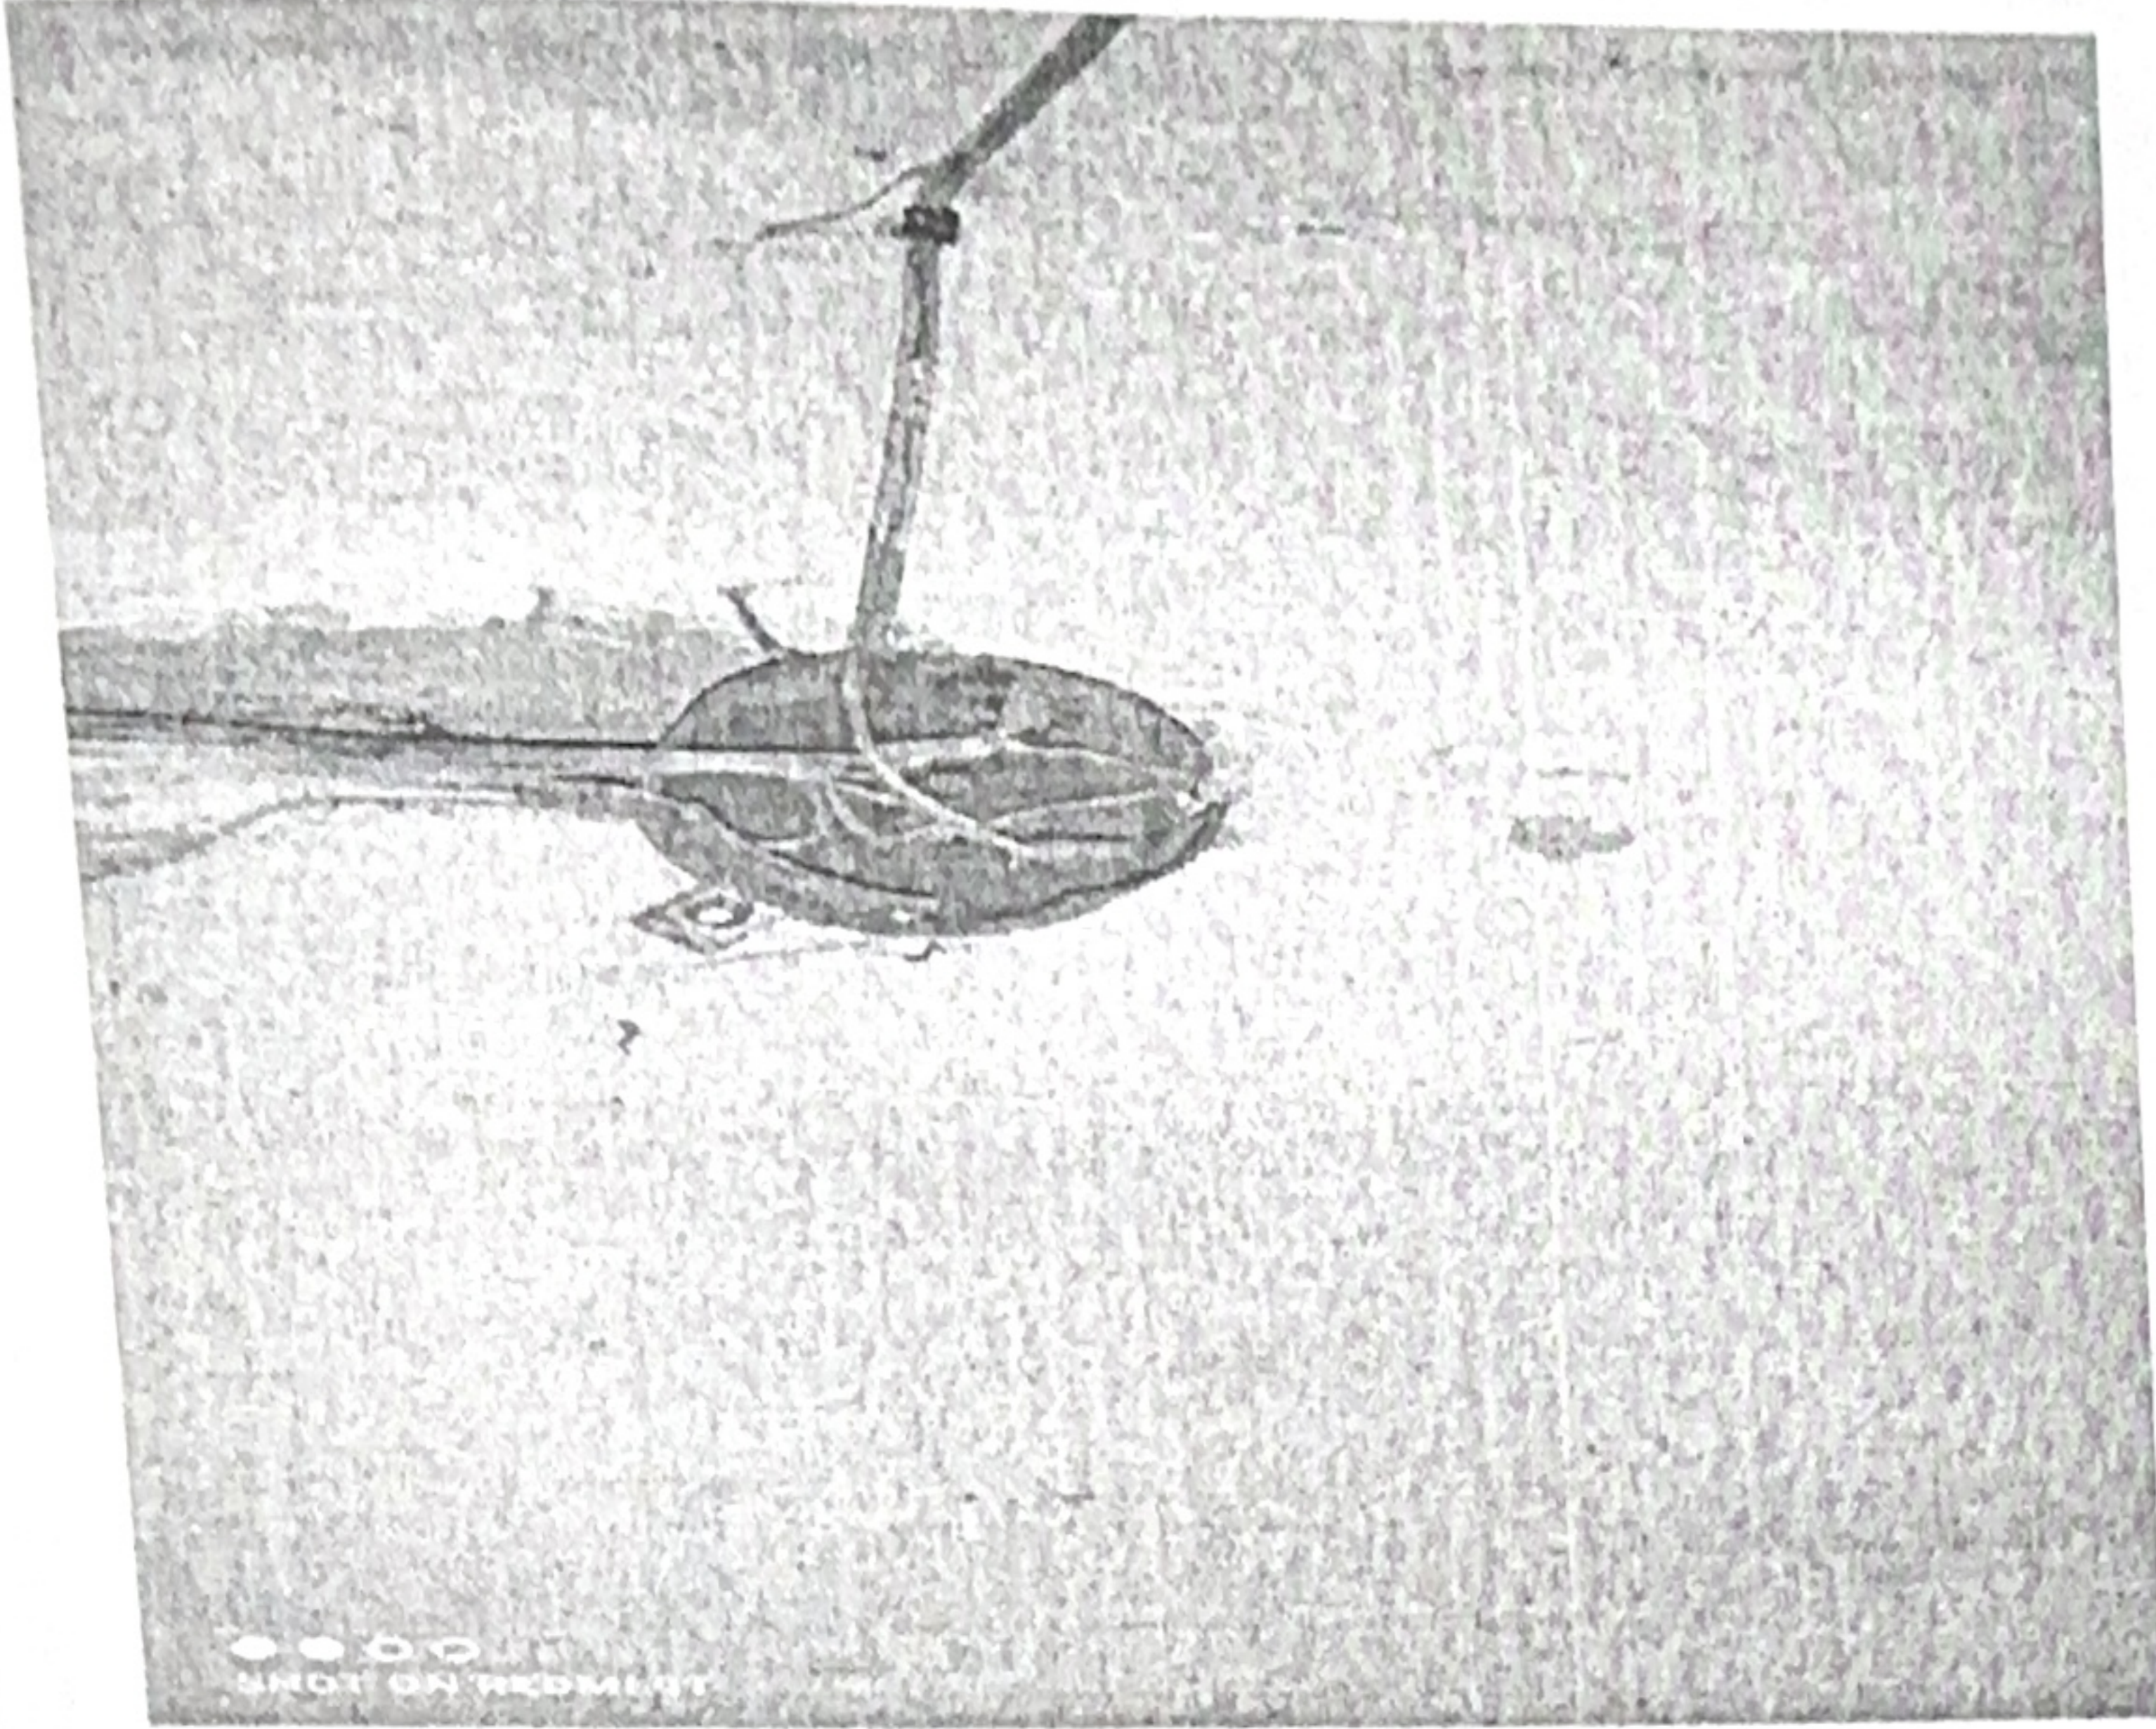

И.о. директора школы:



Н.Жәнімхан

Исп: Габдулбариева С.Ф.

87014896972

«ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР МИНИСТРЛІГІ
АҚМОЛА ОБЛЫСЫ ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР
ДЕПАРТАМЕНТІ АТБАСАР АУДАНЫНЫҢ
ТӨТЕНШЕ ЖАҒДАЙЛАР БӨЛІМІ»
РЕСПУБЛИКАЛЫҚ МЕМЛЕКЕТТІК МЕКЕМЕСІ

КІРІС № 428

20 24 ж. «26» 04