

Директору
КГУ «Общеобразовательная
школа №8 г.Атбасар
отдела образования по
Атбасарскому району
управления образования
Акмолинской области»
Смагуловой Р.Н.
г. Атбасар, ул. Кошанбаева 94.

УВЕДОМЛЕНИЕ

Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района, в соответствии с Предпринимательским кодексом Республики Казахстан от 29 октября 2015 года №375-V уведомляет Вас о том, что в целях осуществления контроля по соблюдению противопожарных требований, предусмотренных правилами, техническим регламентами и стандартами в области пожарной безопасности, нормами Закона Республики Казахстан «О гражданской защите» от 11 апреля 2014 года № 188-V, период с 2 мая по 24 мая 2023 года будет проведен профилактический контроль области пожарной безопасности: объектов и территории КГУ «Общеобразовательная школа №8 г.Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области», расположенных по адресу: г. Атбасар ул. Кошанбаева 94.

Телефон доверия руководство ДЧС: 8(7162) 52-09-50.

Начальник
ОЧС Атбасарского района
майор гражданской защиты

Е. Ашкенов

Уведомление получил (а): Смагулова Рауза Кошанбаевна 07.03.20
(Ф.И.О., подпись, дата)

Электронный адрес, контактный телефон (рабочий): ochs_atbasar_akm@emer.kz, 8-71643-2-48-55
Сведения и контактные данные инспектора ОЧС: Старший инженер ОЧС Атбасарского района
лейтенант гражданской защиты Нурпеисов Д.Д.
(Должность, звание, Ф.И.О.)

Статья 145. Права и обязанности субъекта контроля и надзора либо его уполномоченного представителя при осуществлении контроля и надзора (Предпринимательский кодекс Республики Казахстан).

1. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при осуществлении контроля и надзора вправе:

1) не допускать к проверке и профилактическому контролю и надзору с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора должностных лиц органов контроля и надзора, прибывших для проведения проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на объект, в случаях:

назначенной периодичности проведения проверок, проводимых по особому порядку, и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, указанной в нормативных правовых актах Республики Казахстан, утвержденных в соответствии со статьей 141 Предпринимательского Кодекса;

превышения либо истечения указанных в акте о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора сроков, не соответствующих срокам, установленным Предпринимательским Кодексом;

назначения органом контроля и надзора проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в отношении которого ранее проводились проверка или профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора по одному и тому же вопросу за один и тот же период, за исключением случаев, предусмотренных подпунктами 3), 4), 8), 9) и 10) пункта 3 статьи 144 Предпринимательского Кодекса;

назначения внеплановой проверки в соответствии с подпунктом 1) пункта 3 статьи 144 Предпринимательского Кодекса, если предстоящей проверкой или профилактическим контролем и надзором с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора не были выявлены нарушения;

отсутствия информации и документов, предусмотренных статьями 141, 143 и пунктом 1 статьи 146 Предпринимательского Кодекса;

назначения проверки за период, выходящий за рамки промежутка времени, указанного в заявлении или сообщении о совершенных либо готовящихся уголовных правонарушениях, в иных обращениях о нарушениях прав и законных интересов физических, юридических лиц и государства;

поручения проведения проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора лицам, не имеющим на то соответствующих полномочий; указания в одном акте о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора нескольких субъектов контроля и надзора, подлежащих проверке или профилактическому контролю и надзору с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, за исключением случаев, указанных в пункте 6 статьи 147 Предпринимательского Кодекса;

продления сроков проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора свыше срока, установленного Предпринимательским Кодексом;

грубых нарушений требований настоящего Кодекса в соответствии с пунктом 2 статьи 156 Предпринимательского Кодекса;

2) не представлять сведения, если они не относятся к предмету проводимой проверки или профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, а также к периоду, указанному в акте;

3) обжаловать акт о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, акт о результатах проверки, предписание об устранении выявленных нарушений и действия (бездействие) должностных лиц государственных органов в порядке, установленном Предпринимательским Кодексом и законодательством Республики Казахстан;

4) не исполнять не основанные на законе запреты органов контроля и надзора или должностных лиц, ограничивающие деятельность субъектов (объектов) контроля и надзора;

5) фиксировать процесс осуществления проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, а также отдельные действия должностного лица, проводимые им в рамках проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, с помощью средств аудио- и видеотехники, не создавая препятствий деятельности должностного лица;

6) привлекать третьих лиц к участию в проверке и профилактическом контроле и надзоре с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в целях представления своих интересов и прав, а также осуществления третьими лицами действий, предусмотренных подпунктом 5) настоящего пункта.

2. Субъекты контроля и надзора либо их уполномоченные представители при проведении органами контроля и надзора проверок и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора обязаны:

1) обеспечить беспрепятственный доступ должностных лиц органов контроля и надзора на территорию и в помещения субъекта (объекта) контроля и надзора при соблюдении требований пункта 1 статьи 146 Предпринимательского Кодекса;

2) с соблюдением требований по охране коммерческой, налоговой либо иной охраняемой законом тайны представлять должностным лицам органов контроля и надзора документы (сведения) на бумажных и электронных носителях либо их копии для приобщения к акту о результатах проверки и предписанию об устранении выявленных нарушений, а также доступ к автоматизированным базам данных (информационным системам) в соответствии с задачами и предметом проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

3) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о назначении проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

4) сделать отметку о получении на втором экземпляре акта о результатах проведенной проверки и предписания об устранении выявленных нарушений и день окончания проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора;

5) не допускать внесения изменений и дополнений в проверяемые документы в период проведения проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, если иное не предусмотрено Предпринимательским Кодексом либо иными законами Республики Казахстан;

6) обеспечить безопасность лиц, прибывших для проведения проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора на объект, от вредных и опасных производственных факторов воздействия в соответствии с установленными для данного объекта нормативами;

7) в случае получения уведомления находиться на месте нахождения объекта контроля и надзора в назначенные сроки проверки и профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора.

Ознакомлен (а): Султанов Рамза Рахметович 27.03.2019
(И.О. фамилия, имя)

**АКТ О РЕЗУЛЬТАТАХ
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОГО КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА С ПОСЕЩЕНИЕМ СУБЪЕКТА
(ОБЪЕКТА) КОНТРОЛЯ И НАДЗОРА № 38**

г. Атбасар
место составления

12.05.2023г.
Время 16 07

1. **Наименование органа контроля надзора:** Республиканское государственное учреждение «Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан»

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, на основании которого проведен профилактический контроль:** № 38 от 03.05.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** АШКЕНОВ ЕРБОЛАТ СЕИЛБЕКОВИЧ – Начальник Отдела по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района

БАЛГАБАЕВ МЕДЕТ ЕРБОЛАТОВИЧ – Главный специалист ОЧС Атбасарского района

НУРШЕИСОВ ДИАС ДУЛАТОВИЧ – Старший инженер ОЧС Атбасарского района

ЕЛЕМЕСОВ ЖАСЛАН МАРАТОВИЧ – Инженер ОЧС Атбасарского района

4. **Наименование или фамилия, имя, отчество, (если оно указано в документе, удостоверяющем личность) проверяемого субъекта, должность представителя физического или юридического лица, присутствовавшего при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** 980640000063. Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области».

Наименование проверяемого объекта /Адрес месторасположения объекта:

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, АТБАСАРСКИЙ, Атбасар, Х.Кошанбаева (УЛИЦА), 94.

5. **Срок проведения профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:** 11.05.2023-12.05.2023 гг.

6. **Сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере (краткая фабула):** Нарушения выявлены

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области».

№ Перечень выявленных нарушений (сведения о результатах профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в том числе о выявленных нарушениях, их характере)

Пункты требований и наименование проверочного листа, по которым выявлены нарушения

1 На объекте разработать и утвердить приказ об установлении противопожарного режима. Основание: п. Основание: п. 5

п. 2 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности

Казахстан от 21 февраля 2022 года № 55
(далее – Правила)

2. В подвальном помещении запретить и не допускать хранение горючих материалов. Основание: пп.1 п.24 Правил

п. 37 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.

3. На всех 2-х этажах школы на путях эвакуации демонтировать напольное покрытие из горючего материала (линолеум) и не допускать напольное покрытие на путях эвакуации из горючего материала. Основание: пп.3 п.36 Правил

п. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.

4. В подвале светильники оборудовать плафонами и защитными сетками, предусмотренные конструкцией светильника. Основание: пп.2 п.86 Правил

п. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.

5. В подсобном помещении соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнить при помощи сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п.80 Правил

п. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности.

7. Подпись должностного лица(лиц) проводившего профилактический контроль и надзор с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Иуртеев Д. Д.

8. Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом представителя проверяемого субъекта, а также лица, присутствовавших при проведении профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, их подписи или отказ от подписи:

Саянгулова Д. Н.

9. Замечания и (или) возражение по результатам профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора:

Саянгулова Д. Н.

Приложение на «___» листах.

«___» 20__ г.

Примечание. Согласно пункта 1 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан по выявленным нарушениям в результате профилактического контроля и надзора с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора в случае необходимости дополнительных временных и (или) финансовых затрат Вы вправе не позднее трех рабочих дней со дня вручения акта о результатах профилактического контроля с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и предписания об устранении выявленных нарушений обратиться в орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора и (или) проверку, с заявлением о продлении сроков устранения выявленных нарушений.

В заявлении обязан изложить меры, которые будут приняты по устранению выявленных нарушений, и объективные причины продления сроков их устранения.

Орган контроля и надзора, проводивший профилактический контроль с посещением субъекта (объекта) контроля и надзора, в течение трех рабочих дней со дня получения заявления с учетом информации в заявлении о продлении сроков устранения выявленных нарушений...

ПРЕДПИСАНИЕ ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ № 38

12.05.2023 г.
Время: 10:00

1. **Наименование органа контроля и надзора** Республиканское государственное учреждение "Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан"

2. **Дата и номер акта о назначении профилактического контроля, на основании которого проведен профилактический контроль** № 38 от 03.05.2023 г.

3. **Фамилия, имя, отчество (при его наличии) и должность лица (лиц), проводившего профилактический контроль**

МИШЕРЦОВ ЕРБОЛАТ СЕНЛБЕКОВИЧ - Начальник Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района

БАЛЫБАЕВ МЕДИТ ЕРБОЛАТОВИЧ - Главный специалист ОЧС Атбасарского района

ПУРШИСОВ ДИАС ДУЛАТОВИЧ - Старший инженер ОЧС Атбасарского района

ЕЛЕМЕСОВ ЖАСЛАН МАРАТОВИЧ - Инженер ОЧС Атбасарского района

4. **Наименование проверяемого субъекта, объекта (наименование юридического лица и/или его филиала и (или) представительства, фамилия, имя, отчество (при его наличии) физического лица, в отношении которого назначено проведение профилактического контроля, его местонахождение, участок территории, индивидуальный идентификационный номер/бизнес-идентификационный номер (ИИН/БИН)**

980640000063, Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

Наименование проверяемого объекта/Адрес месторасположения объекта:
Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области», АКМОЛИНСКАЯ, АТБАСАРСКИЙ, Атбасар, Х.Кошанбаева (УЛИЦА), 94.

5. **Период проведения профилактического контроля** 11.05.2023 - 12.05.2023

6. **За нарушение законодательства и других нормативных правовых актов Республики Казахстан (с учетом части 7 статьи 152 Предпринимательского кодекса Республики Казахстан) предписываю выполнить следующие мероприятия:**

Коммунальное государственное учреждение «Общеобразовательная школа № 8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области»

№ Перечень выявленных нарушений (сутью требований и наименования проверочных листов по которым выявлены нарушения)	Оценка степени риска	Рекомендации и указания по устранению выявленных нарушений, сроки их устранения
1. Приложение 2. Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов, относящихся к категории	Незначительное	На объекте разработать и утвердить приказ об установлении противопожарного режима

			безопасности утверждены приказом Министра в чрезвычайной ситуации Республики Казахстан от февраля 2022 года № (далее – Правила). срок устранения: 08.08.2023
2	П. 3 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В подвальном помещении запретить и не допускать хранение горючих материалов. Основание: п.24 Правил; срок устранения: 08.08.2023
3	П. 66 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	На всех 2-х этажах школы на путях эвакуации демонтировать напольное покрытие из горючего материала (линолеум) и не допускать напольное покрытие на путях эвакуации из горючего материала. Основание: п.3 п.36 Правил; срок устранения: 08.08.2023
4	П. 75 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В подвале светильники оборудовать плафонами и защитными сетками предусмотренные конструкцией светильника. Основание: п.2 п.86 Правил; срок устранения: 08.08.2023
5	П. 83 Проверочный лист в сфере государственного контроля в области пожарной безопасности в отношении объектов независимо от категории, назначения и вида деятельности	Грубое	В подсобном помещении соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабелей выполнить при помощи сварки, пайки или специальных зажимов. Основание: п.80 Правил; срок устранения: 08.08.2023

7. Сведения об ознакомлении или отказе в ознакомлении с предписанием представителя субъекта контроля и надзора (руководителя юридического лица либо его уполномоченного лица, физического лица), а также лиц, присутствовавших при проведении профилактического контроля, их подписи или отказ от подписи

Семозубова Т. Н.

8. Предписание вынес (ФИО (при его наличии) должностного лица уполномоченного органа, проводившего профилактический контроль, подпись)

Муромов В. В.

9. Подписание должностным лицом

Селаньева Т. Л.

Р

20 г.




Справка

КГУ "Общеобразовательная школа №8 города Атбасар отдела образования по Атбасарскому району управления образования Акмолинской области" согласно предписания об устранении нарушений №38 от 15.02.2023г выданное РГУ «Отдел по чрезвычайным ситуациям Атбасарского района Департамента по чрезвычайным ситуациям Акмолинской области Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан» сообщает следующее:

1. На объекте разработать и утвердить приказ об установлении противопожарного режима безопасности. **Основание:** п.5 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022года №55 (далее- Проверочный лист п.2). – нарушения устранены: приказ разработан и утвержден: **Приказ 01-04/212**
2. В подвальном помещении запретить и не допускать хранение горючих материалов. **Основание:** пп. 1 п.24 Правил пожарной безопасности утвержденный приказом министра по чрезвычайным ситуациям Республики Казахстан от 21 февраля 2022года №55. (далее- Проверочный лист п.37). нарушения устранены: провели утилизацию горючих материал
3. На всех 2-х этажах школы на путях эвакуации демонтировать напольное покрытие из горючего материала (линолеум) и не допускать напольное покрытие на путях эвакуаций из горючего материала. **Основание:** пп.3 п.36 Правил (далее- Проверочный лист п.37). Для устранения данного пункта требуется демонтаж линолеума: 1 этаж 72м.кв - керамические плитка, 2 этаж 303,9м.кв –огнеупорный линолеум. Дефектный акт, бюджетная заявка составлена.
4. В подвале светильники оборудовать плафонами и защитными сетками предусмотренные конструкцией светильника. **Основание** пп.2 п.86 Правил (далее- Проверочный лист п.75). нарушения устранены: в подвале светильники и плафоны оборудованы защитными сетками.
5. В пособном помещении соединения, оконцевания и ответвления жил проводов и кабели выполнить при помощи сварки, пайки и специальных зажимов. **Основание** п.80 Правил (далее- Проверочный лист п.83). нарушения устранены: В пособном помещении провода и кабели выполнены с помощью специальных зажимов.

Директор школы:

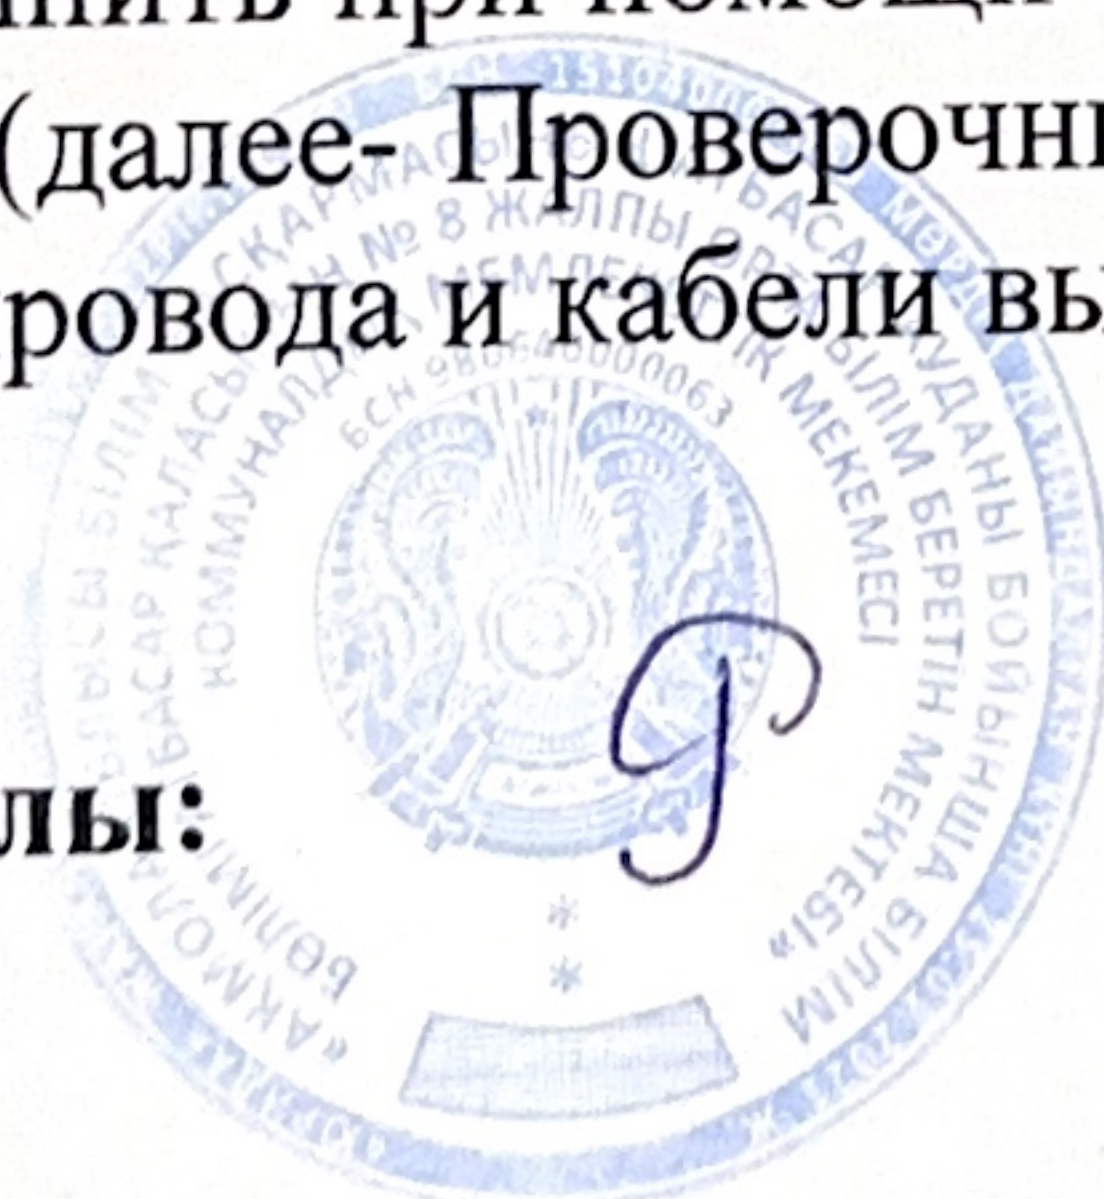

Р.Смагулова